


Ramowy schemat Ciepłowni „Kortowo”- stan docelowy

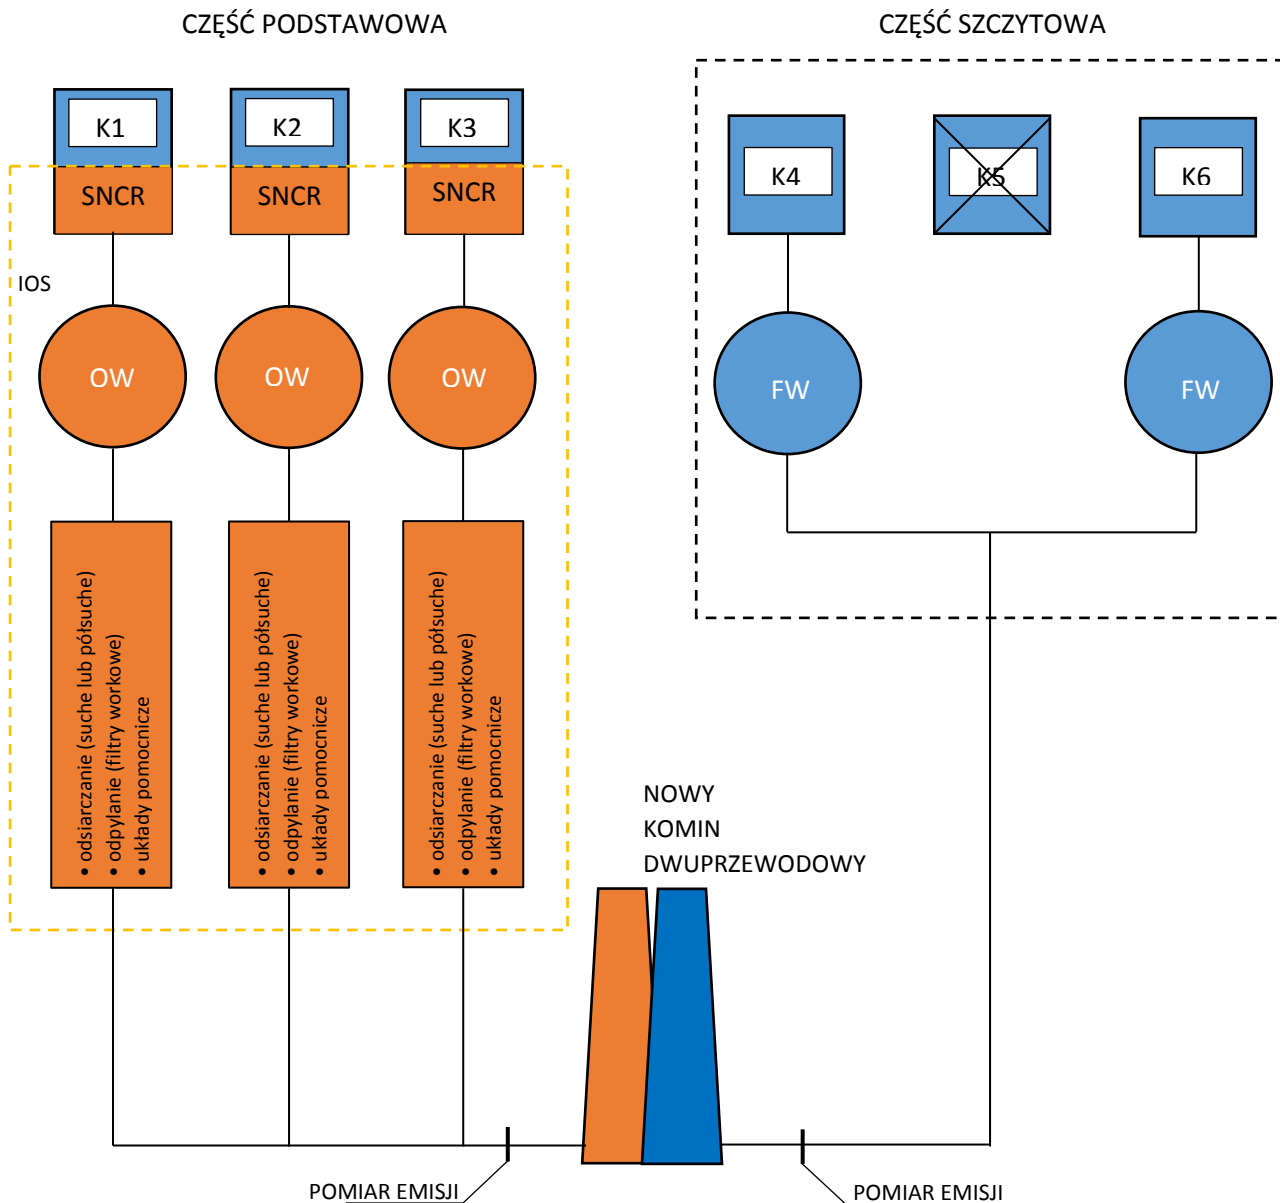

Legenda:

- K1- K6 Kotły WR25 (K5- kocioł wyłączony z eksploatacji- wyrejestrowany w UDT)
- SNCR Instalacja odazotowania spalin
- IOS Instalacja oczyszczania spalin
- OW Odpyłacz wstępny (cyklony lub baterie cyklonów lub multicyklony)
- FW Filtr workowy- instalacja odpylania spalin